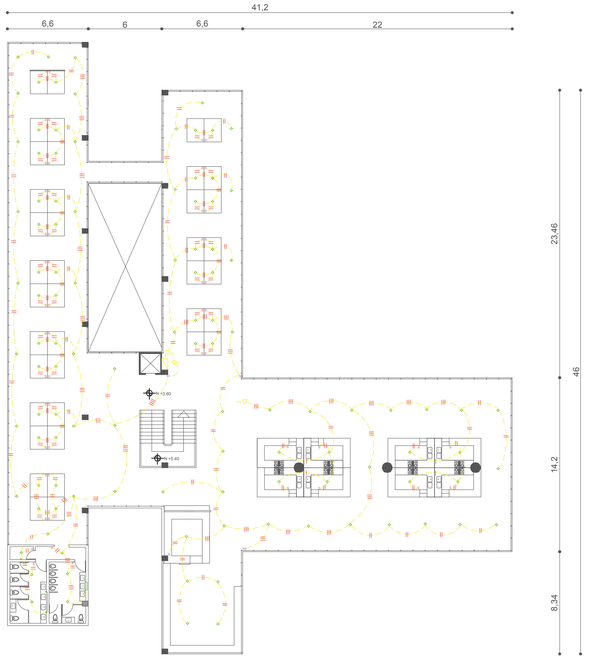

INSTALACIONES ELÉCTRICA ALUMBRADO
SEGUNDO NIVEL
ESC: 1:200

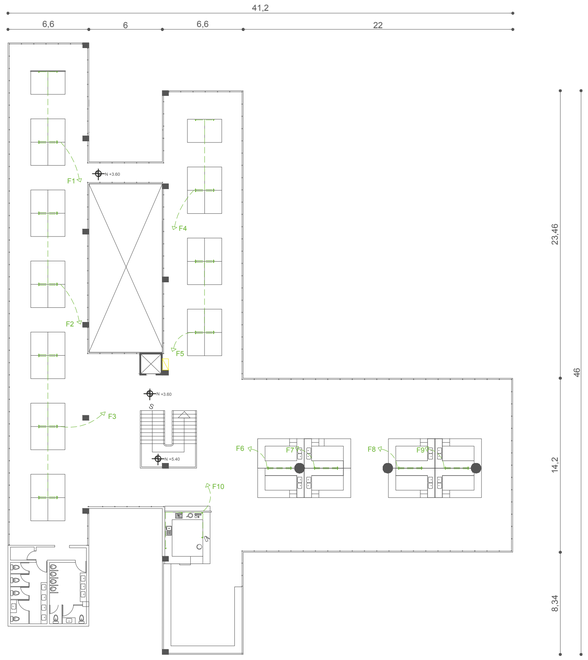

INSTALACIONES ELÉCTRICAS TOMACORRIENTES
SEGUNDO NIVEL
ESC: 1:200

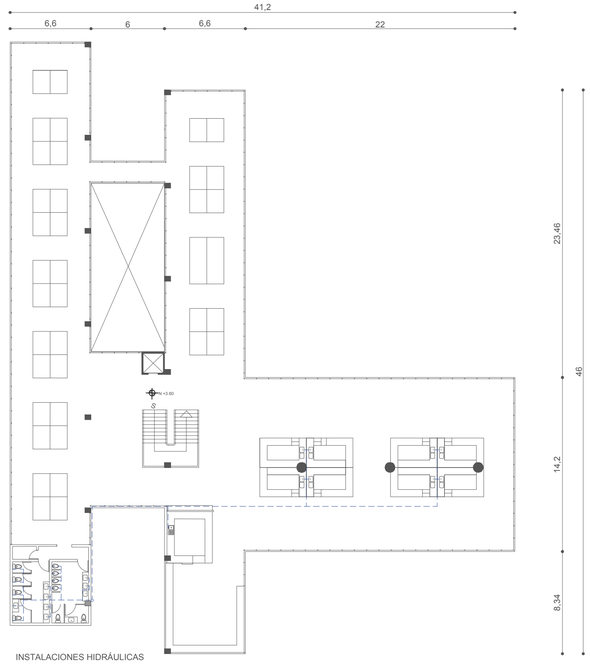

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
SEGUNDO NIVEL
ESC: 1:200

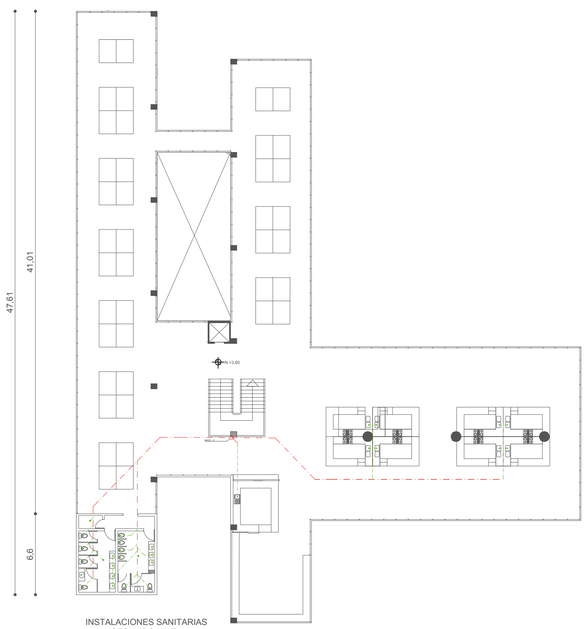

INSTALACIONES SANITARIAS
SEGUNDO NIVEL
ESC: 1:200

SIMBOLOGIA

- TOMACORRIENTE DOBLE
- S INTERRUPTOR
- LUMINARIA
- TABLERO ELECTRICO
- BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS BASS
- TUBERÍA DE 4"
- TUBERÍA DE 2"

Notas:

1- EL DIAMETRO DE LOS CANALIZADORES NO SEÑALADOS SERA DE 1/2¨
2- EL CALIBRE DE LOS CABLES NO SEÑALADOS EN LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO SERAN T14
3- EL CALIBRE DE LOS CABLES NO SEÑALADOS EN LOS CIRCUITOS DE FUERZA SERAN T12
4- LA ALTURA DE LOS INTERRUPTORRES SERA 1,2M SOBRE EL NPT
5- LA ALTURA DE LOS TOMACORRIENTES SERA 0.5M SOBRE EL NPT
6- LA ALTURA DE LOS TOMACORRIENTES EN LA COCINA SERA 0.15M SOBRE LA ALTURA DE LA MESETA

INSTALACIONES
Escala _____ 1:200

N

0 5 10 22
m

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK	NOMBRE: VANESA ALQUINGA VASCO	TEMA: DISEÑO DEL NUEVO MERCADO ARTESANAL "LA MARISCAL"	FECHA: 6de Agosto de 2018	LÁMINA 9
FACULTAD: ARQUITECTURA E INGENIERÍAS	TUTOR: SANTIAGO MORALES			